

«نفط الكويت» تتفىء انتشار فيروس في مستشفى الأحمدية التابع للشركة

تفت شركة نفط الكويت أمس صحة ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن انتشار فيروس في مستشفى الأحمدية التابع للشركة مؤذن انتشار المستشفى البروتوكولات العالمية لمنع العدوى وانتشار الميكروبات.


وقال نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الادارية والمالية المحدث الرسمي باسم الشركة أحمد الحمد في بيان على حساب الشركة الرسمي إن ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي عن انتشار فيروس في مستشفى الأحمدية غير صحيح.

وأوضح الحمد أن مستشفى الأحمدية يتبع البروتوكولات العالمية لمنع العدوى وانتشار الميكروبات في كافة مرافقه الصحية.

03

المطالبة الصباح

الصالح بحث والسفير الأمريكي العلاقات الثنائية

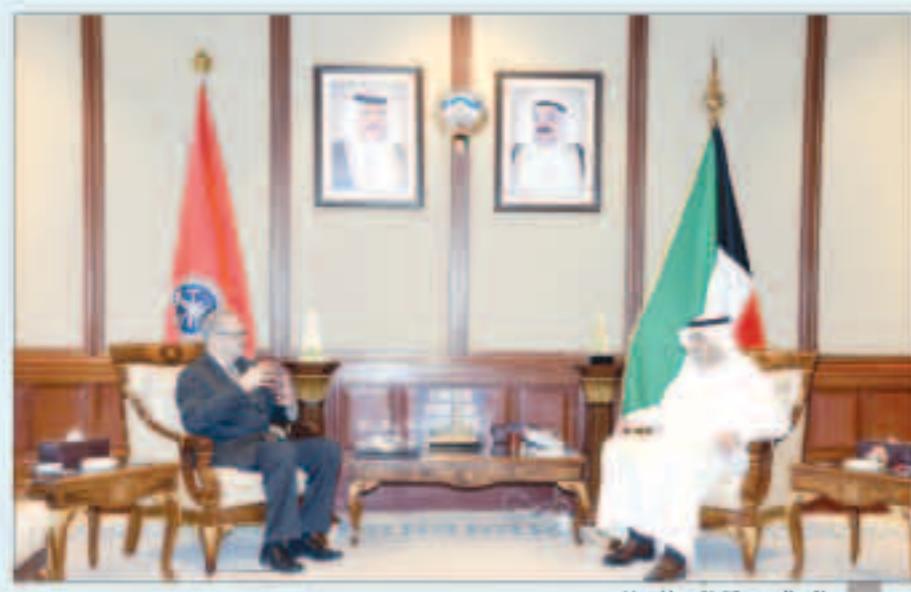

الصالح مستقبلاً سفير أمريكا

الصريح: نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة ووزير المالية لشؤون العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين ودعم روابط الصداقة بين البلدين.

فنصلنا بجدة على حاجتنا الالتزام بتعليمات الحج السعودية عمادي: عدد الحجاج الكويتيين 9آلاف موزعين على 49 حملة



عمادي: جنة تقدمة مهرة، المسحة، التوعية للحجاج

الصريح: نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة ووزير المالية لشؤون العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين ودعم روابط الصداقة بين البلدين.

الصريح: نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة ووزير المالية لشؤون العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين ودعم روابط الصداقة بين البلدين.

الصريح: نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة ووزير المالية لشؤون العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين ودعم روابط الصداقة بين البلدين.

الصريح: نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة ووزير المالية لشؤون العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين ودعم روابط الصداقة بين البلدين.

أكده من أهم المشروعات وإنماجه يتم دون استخدام أي وقود غازي أو سائل وزير الكهرباء: المرحلة الـ 3 من توربينات «الزور الجنوبي» تضيف 250 ميغاواط

■ المباحثات جارية مع العراق ومجلس التعاون للربط الكهربائي عن طريق الشبكة الخليجية ■ بصدور توقييد الجانب العراقي أربع محطات لتحلية المياه يصل إستيعابها نحو مليون غالون



■ القدرة الإنتاجية من الطاقة الكهربائية حالياً تفوق حاجة البلاد في أقصى درجات الاستهلاك ■ تركيب عدد خمسة آلاف عدد ذكي في مناطق متفرقة للوقوف على استعداد الشبكة

شهر يوليو الماضي وبلغت معدل 14 ألف ميغاواط وأفاد بأنه تم تركيب عدد خمسة آلاف عدد ذكي في مناطق متفرقة من البلاد للوقوف على مدى استعداد الشبكة والعدد الرئيس للتركيب تسجيله على أنها سيميت طرح متخصصة لها

قال وزير النفط وزير الكهرباء والطاقة الرشيدى أمس إن المرحلة الثالثة من مشروع تحويل التوربينات الغازية في محطة الزور الجنوبي إلى نظام الدورة المائية سيساهم في إضافة 250 ميغاواط للقدرة الإنتاجية من الطاقة الكهربائية ملحاً وأضاف الرشيدى في تصريح للمصطفى على هامش جولة الرئاسية لإنعاش المشروع لنقل الغاز إلى منتجاتها من المصادر المتخصصة في إنتاجه يتم دون استخدام أي وقود غازي أو سائل.

ويستهدف المشروع تطبيق تكنولوجيا صديقة للبيئة عن طريق تحويل التوربينات الغازية التي تعمل بقدرة 500 ميغاواط بنظام الدورة السريعة إلى دوارة مركبة تعمل بالاسترجاع الحراري ما يؤدي إلى خفض كمية الوقود المستخدمة وتوليد المزيد من الطاقة الكهربائية.

وأشار الرشيدى إلى أن القراءة الإنتاجية من الطاقة الكهربائية حالياً تفوق حاجة البلاد في أقصى درجات الاستهلاك بينما أن أقصى درجة سبلت متخصص

التركيب: حريصون على تحقيق التعاون مع مؤسسات الدولة لضمان أمن وسلامة الوطن

المكراد نثمّن جهود البلدية في إزالة موقع بيع الأعلاف غير المرخصة شمال وجنوب البلاد



خالد المكراد

أشاد المدير العام للإدارة العامة للأطفاء الكويتية الفريق خالد المكراد أمس بجهود بلدية الكويت في إزالة موقع التخزين المشوه وبيع الأعلاف في مناطق يشمل وجبة البلد.

وقال الفريق المكراد في بيان عن

إدارة العلاقات العامة والإعلام

«الأطفاء» إن موقع تخزين غير

متличفة في مناطق مختلفة

الوفرة والسائل ورخيصة وأيتها

تفقر إلى ادنى اشتراطات الأمان

والسلامة ما يؤدي إلى استنفار

جهود رجال الأطفاء في مكافحة

الحرائق.

وقلت إلى التعاون المميز بين

الأطفاء وبلدية الكويت المنفذ في

وجوه ساخن بين الجانبي

لدعم وتنمية الجهد في الموارد

الكريبي باستخدام معدات الحديثة

لإنشاء سواتر الترابية لمكافحة

أكده أن الموقع يعج بالمخالفات التنظيمية والبيئية
«الأطفاء»: 7 فرق سيطرت على حريق سكراب «النعامي» على طريق السالي

واليسيطرة على الحريق رغم المغوفات التي وجهتها.

وقالت «الأطفاء» إن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح كان على اتصال مع المدير العام للإدارة العامة للأطفاء الفريق خالد المكراد الذي قاد فرق الأطفاء لمتابعة تطورات الحادث والمطوية في وقت مبكر مشيداً بالعرض السنوي الذي قدمه وزيرة الصحة لخدمة الحجاج.

كبيره تعكس ذلك سرعة الرياح وضيق المكان الذي لم يسمح بدخول البيانات الإلهام لمنع اشتعال الحريق بحسب تفاصيله.

وأشارت إلى تواجه نائب المدير العام لشؤون الحج شؤون قطاع الحجاج على وجيهه على طرقها غير معبدة، وذكرت أن المغوفات التي وجهتها فرق الأطفاء ذلك سرعة الرياح وضيق المكان الذي لم يسمح بدخول البيانات الإلهام لمنع اشتعال الحريق بحسب تفاصيله.

شكل التغيرات المعاود للسياح ومخمورته الكبير على رجال الأطفاء وعدم وجود مصادر فورية للتزويد بالليل.

وأفادت بأن فرق الأطفاء استخدمت عدداً من الجرافات والرافعات والآليات السالمة التي مكنته من مكافحة الحرائق.

اعلنت الإدارة العامة للأطفاء أمس الأول أن سبع فرق تابعة لها تعافت من السيطرة على حريق اندلع في منطقة صدراوية بعيدة تفتقر للبنية التحتية وتحتاج بالمخالفات التنظيمية والبيئية على وجود مصادر مياه من على اتصال مع المدير العام للإدارة العامة للأطفاء الفريق خالد المكراد الذي قاد فرق الأطفاء لتأدية من كون طرقها غير معبدة، وذكرت أن المغوفات التي وجهتها فرق الأطفاء ذلك سرعة الرياح وضيق المكان الذي لم يسمح بدخول البيانات الإلهام لمنع اشتعال الحريق بحسب تفاصيله.

شكل التغيرات المعاود للسياح ومخمورته الكبير على رجال الأطفاء وعدم وجود مصادر فورية للتزويد بالليل.

وأوضحت أن الحرائق اندلع في عدد من سيارات السكراب حيث قدرت المساحة التي انتهكتها الت Bharan بـ 6000 متر مربع مشيرة إلى أن فرق الأطفاء عملت على